

Mellékletek



NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesterétől
5363 Nagyván, Hősök tere 5.

M E G H Í V Ó

Nagyván Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2017. november 7. kedd 15.00 óra

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem (5363 Nagyván, Hősök tere 5.)

N a p i r e n d :

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Lajtos István polgármester


2. A KBE-09258/2017 azonosítójú, „Vállalkozási szerződés Nagyván vegyes praxisú Háziorvosi rendelő és Védőnői szolgálat épületének építésére” megnevezésű közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Előadó: Lajtos István polgármester

N a g y i v á n, 2017. november 06.

Tisztelettel:




Lajtos István
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 7-én 15.00 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről.

1.) Lajtos István	polgármester	
2.) Cseh Erzsébet	alpolgármester
3.) Czinegéné Kovács Tünde	képviselő	
4.) Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna	képviselő	
5.) Balogh Béla	képviselő	
6.) Dr. Horváth Ferenc	képviselő
7.) Kurucz János	képviselő
8.) Bári Ágnes	alpolgármester	
9.) Füzesiné Nagy Zita	jegyző
10. Dr. Kovács Péter	aljegyző	
11.) Hajnalné Szabó Jolán	gazdasági ügyintéző
12.) Szabó Imréné	jegyzőkönyvvezető

kmf.

1.

napirend

Nagyiván Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

Ügyiratszám: 328-9/2017/Szoc

ELŐTERJESZTÉS

Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 7. napján tartandó ülésére

Tárgy: A szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyiván Község Önkormányzatának igénylése alapján a belügyminiszter 4 338 320 Ft támogatást állapított meg szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

Ebből a támogatási összegből legalább 244 erdei m³ – átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű, nyilvántartott erdőgazdálkodótól származó – keménylombos tűzifát kell vásárolni, és a rászorulóknak között szétosztani.

A szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit ez évben is – legkésőbb a tűzifa megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni, oly módon, hogy

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 - 1.1. aktív korúak ellátására,
 - 1.2. időskorúak járadékára vagy
 - 1.3. települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra)jogosultak, valamint
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

előnyt élvezzenek.

A 2016. évben megítélt támogatás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 11/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelet alapján került szétosztásra, e rendelet azonban 2017. május 31-én hatályát veszítette, így a Képviselő-testületnek – a Pályázati Kiírás feltételeivel összhangban – ismét helyi jogszabályt kell alkotnia.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezet összeállításánál a korábbi években jól működő szabályokat megőrizve – az önhibájukon kívül létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került ellátást igénylők támogatásának lehetőségét megteremtve, továbbá technikai jellegű módosításokat végrehajtva – frissítettük a szövegezést.

Mindezek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nagyiván, 2017. november 3.

Tisztelettel:




László István
polgármester

**Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete**

a szociális célú tűzifajuttatásról

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet

a) a szociális célú tűzifajuttatás

aa) jogosultsági feltételeit,

ab) igénylési módját és

ac) megállapítási rendjét

határozza meg,

b) személyi hatálya a Nagyiván Község Önkormányzatának közigazgatási területén

ba) bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és

bb) életvitelszerűen tartózkodó

természetes személyekre terjed ki,

c) alkalmazása során a nem szabályozott kérdésekben

ca) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint

cb) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

rendelkezései irányadóak.

2. § (1) Szociális célú tűzifajuttatásban elsősorban

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy

ac) települési támogatásra

jogosult, avagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

személy részesíthető.

(2) Szociális célú tűzifajuttatás állapítható meg továbbá

a) a 70. életévét betöltött egyedül élő nyugdíjas,

b) a közgyógyellátásra jogosult,

c) a rokkantsági ellátásban részesülő,

d) a fogyatékosági támogatásban részesülő,

e) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő vagy

f) az önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került

személy részére, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 300%-át nem haladta meg.

3. § (1) Szociális célú tűzifajuttatás a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló, életvitelszerűen lakott ingatlanát tűzifával fűtő kérelmező részére állapítható meg.

(2) Tűzifajuttatás lakóingatlanonként – az együtt élő személyek vagy háztartások számára tekintet nélkül – egy személynek ítélt meg.

(3) Amennyiben egyazon ingatlan lakói közül több személy is kérelmet terjeszt elő, támogatásban a legkorábbi kérelmet benyújtó jogosult részesíthető, a többi igényt el kell utasítani.

4. § Szociális célú tűzifajuttatás háztartásonként

a) legalább 1 m³, de

b) legfeljebb 5 m³

keménylombos fafajta formájában biztosítható.

5. § (1) Szociális célú tűzifajuttatás iránti igény a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltségén (a továbbiakban: Kirendeltség) az e rendelet 1. mellékletével rendszeresített nyomtatványon 2017. november 13. és 2017. december 31. között terjeszthető elő.

(2) Az igényt a Társadalompolitikai Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül bírálja el.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező elismervény aláírásával igazolja.

6. § A Kirendeltség

a) a kérelemben feltüntetett adatok valódiságának, valamint

b) a tűzifajuttatás felhasználásának

ellenőrzése céljából környezettanulmányt készíthet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti e rendelet 2018. május 31-én.

Nagyiván, 2017. november 7.

Lajtos István
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

KÉRELEM

Nagyiván Község Önkormányzata .../2017. (... ..) önkormányzati rendeletével szabályozott
szociális célú tűzifajuttatás iránt

I. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):

Lakóhely:

Életvitelszerű lakóhely (ahová a támogatást kéri), ha az eltér a lakóhelytől:

.....

II. A kérelmezővel közös háztartásban lakók adatai (*a megfelelőt X-el jelölni):

Név	Születési, hely, idő, TAJ	Sztv. szerinti ellátás*			Gyvt. szerinti körülmény*
		a)	b)	c)	d)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (Sztv.) szerinti ellátások:

a) aktív korúak ellátása; b) időskorúak járadéka, c) települési támogatás.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerinti körülmény:

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy.

Horváth és Társa Kft.

Munkaszám: FL-34/2017.

5300 Karcag, Madarasi út 31.

✉ 5301. Karcag, Pf.: 50.

☎ 06-59-503-058 ☎ 06-59-314-901

e-mail: horvathkft@t-online.hu

IRATJEGYZÉK

a

Czinege Lajos
Nagyiván, Kismező utca 28. sz.
(hrsz 108)
alatti ingatlan földgázellátását biztosító
középnomású földgáz leágazó vezeték
létesítése

- MŰSZAKI LEÍRÁS

- KÖZMŰEGYEZTETÉSEK - HOZZÁJÁRULÁSOK

- | | |
|---|--------------------------|
| • SZ.ZS. Bt. | Meghatalmazás |
| • TIGÁZ-DSO Kft. | Megrendelő |
| • E - közműnyilatkozat | |
| • TRV Zrt. | Közműnyilatkozat |
| • Tiszaigar Közös Önkormányzati Hivatal | Útkezelői hozzájárulás |
| • Nagyiván Községi Önkormányzat | Tulajdonosi hozzájárulás |
| • TIGÁZ-DSO Kft. | Üzemeltetői nyilatkozat |

TERVJEGYZÉK

- GK-01 Helyszínrajz, hossz-szelvények, minta kereszt-szelvény M = 1:500, 1:100, 1:50, 1:20

MŰSZAKI LEÍRÁS

Czinege Lajos Nagyiván, Kismező utca 28. sz. (hrsz 108) ingatlan

Középnomású utólagos földgáz leágazó vezeték Építési tervdokumentációjához

1. Leágazó vezeték építése

A meglévő korábban megépült középnomású Ø63 PE elosztó vezetékhez, a fent nevezett ingatlanhoz leágazó vezeték építésére készült a jelen terv.

A tervezett gázvezeték PE 80/G SDR 11 anyagminőségű csőből épül. A leágazás főelzárója a **GK-01.** rajz szerint lesz elhelyezve.

Az építési munkákhoz felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell az 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletben előírtakkal.

A leágazó vezetékre elhelyezendő védőcsövek méretei 50 mm-rel nagyobbak, mint a haszoncsövek. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezeték védőcsőbe kell szerelni.

Az előrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon. A műszaki terveket a TIGÁZ-DSO Kft. által kiadott egyeztetési jkv- ben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

2. Földmunka végzése

A gázvezeték építés földmunkáit a 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkálatok nyomvonalát **GK-01** helyszínrajz tartalmazza.

A földmunka megkezdését 8 nappal korábban be kell jelenteni a gázszolgáltatónak, valamint, az érintett közmű tulajdonosok által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni. Üzemelő gázvezeték felett és mellett csak a gázszolgáltató jelenlétében lehet munkát végezni.

A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen.

Mélysége a keresztmetszelen megadott méretek szerint változik, de a vezeték feletti földtakarás min. 1,0 m lehet.

A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságban korlátdeszkát vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontási engedélyében meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell elhelyezni.

A munkaárok alját tükörnek kell kiképezni. A gázvezeték alatt 10 cm-es homokágyat kell kialakítani, 10 mm-es legnagyobb szemcseátmérővel, amelyet kézzel kell tömöríteni.

A gázvezeték teljes eltakarása csak sikeres nyomáspróba és a gázszolgáltató engedélye után szabad az MSZ 11413 ill. a TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 A 2017 (TT-1000) technológiai utasítása szerint.

A munkaárok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a megépült gázvezeték nyílt árkos geodéziai bemérése megtörtént. A bemérési jegyzőkönyvet az érintett közműtulajdonosok takarási engedélyével együtt az átadási dokumentációhoz kell csatolni.

A vezeték felett és mellett legalább 50 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. A földvisszatöltést réteges tömörítéssel kell végezni.

A közúti forgalomkorlátozást az MSZ 20190-1988, MSZ 07-360831991 szabványok, az ÚT 2-1.113,1993., ÚT 2-1.114,1993 utügyi műszaki előírások és az ME-07-0313,1994, műszaki előírások szerint kell elvégezni. Kivitelezés során a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet közutakon végzett munkák elkorlátozási és fogalombiztonsági követelményei betartandók.

3. Kivitelezési előírások

A terv a lentiek betartásával készült. A kivitelezést megkezdeni csak a jóváhagyott tervek, érvényes felbontási és terület felhasználási engedély, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. felé a munkakezdést 8 nappal megelőzően tett bejelentés megléte esetén szabad.

Kivitelezés során betartandók:

- / GVBSZ előírások
- / 80/2005. (X.11.) GKM rendelet
- / TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 A 2017 (TT-1000) Technológiai Utasítás
- / MSZ 11413/5
- / 1997 évi LXXVIII törvény (Étv)
- / MSZ 07-3608/1991.
- / 47/1999. (VIII.4) GM rendelet
- / 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
- / 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 14. §.
- / 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet

4. Gázvezeték nyomáspróbája:

Nyomásadatok

- Tervezési nyomás: 4,0 bar
- Üzemi nyomás: 4,0 bar
- Próbanyomás: 5,0 bar

Az elkészült és kellően rögzített gáz leágazó vezetéken a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróba 2201 05 DU 01 A 2017 (TT-1000) technológiai utasítás szerint történhet. Az elosztóvezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra köteles a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban meghívnia területileg illetékes bányakapitányságot, az építetetőt és az üzemeltetőt.

A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemletetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemletetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

A nyomáspróba alatt a gáz leágazó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más munkavégzés nem folytatható. A nyomáspróbát végrehajtó köteles gondoskodni arról, hogy a nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belülrre az oda beosztottakon kívül más személyek ne léphessenek be.

A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- A nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,

- A nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, továbbá cégük megnevezését,
- A gáz leágazó vezeték helyét és műszaki paramétereit,
- Az engedélyes tervdokumentációt képző dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,
- A nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- A nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértéket,
- A nyomáspróba során észlelt rendellenességeket,
- A nyomáspróba minősítését.

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni. Amennyiben a sikeres nyomáspróba után a gáz leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatba vétel előtt tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.

A nyomáspróba felhasználható műszerek:

- Nyomásregisztráló és ellenőrző műszerek 1,6 pontossági osztályúak legyenek.
- A felső méréshatárt úgy kell megválasztani, hogy a próbanyomás értéke ennek 33%-a és 90%-a között legyen.
- Hőfokregisztráló MSZ 11625 szerint, 1,6 pontossági osztályú -35°C - $+40^{\circ}\text{C}$ mérési tartománnyal.
- Barométer 96-108 kPa méréstartománnyal (0,5 kPa légnyomásváltozás legalább 1 mm skálabeosztásnak feleljen meg).

A szilárdsági nyomáspróba értéke legalább: $P_p = 1,25 \times DP$ bar, de minimum 1 bar
 időtartama: $T_p = 6$ óra
 közege: levegő,

ahol:

P_p a próbanyomás értéke [bar]
 DP a tervezési nyomás értéke [bar]
 TP a nyomáspróba időtartama [óra]

A kivitelezőnek a végrehajtásra a 2201 05 DU 01 A 2017 (TT-1000) technológiai utasításban foglaltak figyelembevételével műveleti utasítást kell készítenie.

A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás igazoltan kizárólag hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

A szilárdsági nyomáspróbát lehetőleg levegővel kell elvégezni, amelytől eltérni csak az elosztói engedélyes előzetes hozzájárulásával lehet. Ebben az esetben a nyomáspróba közege víz vagy inert gáz lehet.

A tömörségi nyomáspróbát a gázelosztó vezeték üzemszerű állapotában, az eredményes szilárdsági nyomáspróba után kell elvégezni.

A tömörségi nyomáspróba értéke legalább: $P_{pt} = MOP$ bar de minimum 0,15 bar
 időtartama: $T_{pt} = 2$ óra
 közege: levegő,

ahol:

P_{pt} a próbanyomás értéke [bar]
 MOP a tervezési nyomás értéke [bar]
 T_{pt} a nyomáspróba időtartama [óra]

Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

A tömörségi nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomásváltozás igazoltan kizárólag az esetleges légnyomásváltozásból, illetve hőmérséklet-változásból adódóan következett be, és a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

Az általánosnál rövidebb időtartamú nyomáspróba.

Indokolt esetben és az előírt feltételek teljesülése esetén az előírtnál rövidebb időtartamú nyomáspróba tartható.

Ha a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékszakasz térfogata az 1,0 m³-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbáit legalább egy órára lerövidített időtartam alatt is el lehet végezni.

A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható.

5. Nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai:

A sikeres nyomáspróba után a munkaterület végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint.

- engedélyezési terv
- tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonalról való eltérés esetén
- megvalósulási terv
- geodéziai bemérési jegyzőkönyv
- munkakezdés és nyomáspróbát bejelentő levelek
- építési napló
- nyomáspróba jegyzőkönyv
- közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembe helyezésről

6. Egyeztetések, Közművek érintettsége

A terv „készült a földhivatali alapadatok felhasználásával”.

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. fogyasztói megállapodás alapján az üzemeltető gázelosztó vezetékről a terven szereplő leágazó kiépíthető.

Az érintett közmű-egyeztetési nyilatkozatban rögzített maradéktalanul be kell tartani.

A tervezett földgáz vezeték keresztezi az E.ON. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő Kismező utcai 1 kV-os légvezetési hálózatot és annak biztonsági védőövezetét és a TRV Zrt. kezelésében lévő ivóvíz hálózatot.

A kivitelezés végzésekor az 1 kV-os légvezetési hálózat 1,0-1,0 m-es biztonsági védőövezetén belül, illetve azon kívül a biztonsági összefüggő tevékenységekre vonatkozóan a villamosművek, valamint termelői, magán-és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásai betartandóak.

Az érintett közmű hálózatok 1,0-1,0 m-en belüli feltárása csak kézi földmunkával történhet a közmű-üzemeltető szakfelügyeletének jelenlétében. A keresztezési pontoknál a tervezett gázvezetékre a keresztezési ponttól 1-1 m-re túlnyúló Ø 110 PE SDR 17 védőcsövet kell elhelyezni. A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarni, miután meggyőződünk annak sértetlenségéről.

A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát a 80/2005. (X. 11.) Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabályzat előírásait be kell tartani.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyú leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatba foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

A közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg és nyilatkozatot teszem.

Közmű neve	Közmű üzemeltető neve	Címe	Egyeztetést elvégeztem: igen / nem / nem érint	A közmű üzemeltető nyilatkozat: érint / nem érint
Gáz	TIGÁZ-DSO Kft.	5300 Karcag, Szt. István sgt. 17.	Igen	érint
Útkezelő	Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltség	5363 Nagyiván, Hősök tere 5.	Igen	érint
Víz, szennyvíz	TRV Zrt. Szolnok	5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.	Igen	érint
Áramszolgáltató	E.ON TITÁSZ Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth út 41.	Igen	érint
Hírközlés	T-Com Szolnok	4030 Debrecen, Galamb u. 16.	Igen	nem érint

Nyomvonalal érintett területek:

HRSZ	Műv. ág	Tulajdonos, kezelő	Címe
124	közút	Nagyiván Községi Önkormányzata	5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

7. Helyi közút területének igénybevétele

A tervezett földgáz leágazó vezeték nyomvonalának kialakítása a Nagyiván Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Nagyiván belterület hrsz 124 kivett közút megnevezésű ingatlan igénybevételével történik.

A tervezett földgáz leágazó vezeték kivitelezési munkái során az előrekötéshez szükséges technológiai munkagödör létesítése érinti a szilárd közúti burkolatot amelynek felbontása szükséges.

A kivitelezés folyamán a közúti félpálya nem közlekedés céljából történő igénybevételére kerül sor. A kivitelezés idejére, a közút ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése szükséges.

A kivitelezés idejére a munkavégzésre vonatkozó közúti jelzőtáblák kihelyezése a munkaárkok és munkagödrök elkorlátozása és éjszakai kivilágítása szükséges.

A közút területén végzett kivitelezési munkák során az útkezelői hozzájárulásban előírtak szigorúan betartandóak.

A felbontott közúti burkolatot az útkezelői hozzájárulásban előírt rétegrendben kell helyreállítani.

8. Munkavédelem

A kivitelezés során be kell tartani az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletet, az MSZ 07-3608.1991. A közutak végzett munkák korlátozási és forgalombiztosítási követelményei c. szabványt, az MSZ 20190/1988 a közúti útelzárás, korlátozás és forgalomterelés c. szabványt, az MSZ 04-802/1990 Építő- és szerelői

alapépítmények. Földmunkák, földművek c. szabványt, az MSZ 11413 Gáztömörtség vizsgálata c. szabványt, az anyagmozgatásra, anyagátrolásra vonatkozó előírást, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításait, a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatát, a TIGÁZ-DSO Kft. technológiai utasításait.

A tervező munkavédelmi koordinátora: Kiss Zsolt (OKJ.53 5499 01 Törzslap száma: 928/2007) végzi.

9. Tűzrendészet

A tervezés a hatályos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi előírások figyelembevételével történt. A gázvezeték földgázzal üzemel, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A földgáz robbanási tartomány: 4,8 – 15,5 %.

A gázvezeték gázelosztó hálózatra történő rákötést és üzembe helyezést (élőrekötés) csak a TIGÁZ-DSO Kft. szakembere végezheti.

10. Környezetvédelem

A tervezett hálózat természetvédelmi területet nem érint. A gázelosztó vezeték a terepszint alatt kerül elhelyezésre 1,0 m mélységben. A vezeték üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik.

Az építés során keletkezett hulladékok kezelésénél a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 27/2008 (XII.3.) KvVm-EüM rendeletben előírt zajszintet, ne lépjk túl. Amennyiben a megengedett zajszint túllépése várható az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítást kell kérni. A tervezett leágazó vezetéknek levegőt szennyező ill. szagkibocsátó hatása nincs.

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni.

Aszfaltburkolat bontás esetén a hulladékot, a helyreállítást végző részére át kell adni.

11. Tervezői nyilatkozat

A 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben, GVBSZ, 53/2012. (III.28.) Kormány rendeletben valamint az 1993. évi XCII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 18. § (1) bekezdésben foglaltakat betartottam.

A tervezési munkák során betartottam az ide vonatkozó szabványokat, a rendeletekben, törvényekben és a TIGÁZ-DSO Kft. technológiai utasításaiban foglaltakat.

Az elkészített tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint környezet- és természetvédelmi jogszabályokban előírtakat.

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak, technológiai utasításoknak és szabályoknak. Ezért terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XCIII. Törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal közművekkel egyeztettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésben foglaltakat megtartottam.

A tervezési munka során megtartottam a következő, munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat:

- A 19/1994. (V.31) KHVM rendelet
- Az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről
- A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzata
- 80/2005. (X.11.) GKM rendelet
- A vonatkozó, és a TIGÁZ-DSO Kft.-nél hatályba lévő Technológiai Utasítások
- A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel hatályba lépett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletben említett rendeletben, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerinti kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Tervezői tűzvédelmi nyilatkozat

Az 1993. XCIII. 18-19 §-ban foglaltak alapján, mint felelős tervező kijelentem, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka az érvényben lévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírások alapján készült, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A tervezés során a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet betartásra került.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok, és a terv készítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Karcag, 2017. október 31.



Horváth Lajos

Tervező

Go-16-0176



G-16-0176



TE-16-0176

MK-16/176


SZÍNRAJZ M 1:500

Jelmagyarázat

- Tervezett földgáz leágazó vezeték
- v — TRV Zrt ivóvíz vezeték
- Szv — TRV Zrt szennyvíz vezeték
- Cs — Polgármesteri Hivatal zárt rendszer
- Gfk — TIGÁZ-DSC Kft középnyomású gázv
- Tfk — T-Com távközlési földkábel
- Tlk — T-Com távközlési légkábel
- Efk — E ON 1 kV elektromos földkábel
- Elk — E ON 1 kV elektromos légkábel
- Ff22kV — E ON 22 kV elektromos földkábel
- Meglévó út és járda burkolat
- Foldhivatali jogi birtokhatár
-  Gázvezeték biztonsági védőövezete
-  Kivitelezéssel érintett terület

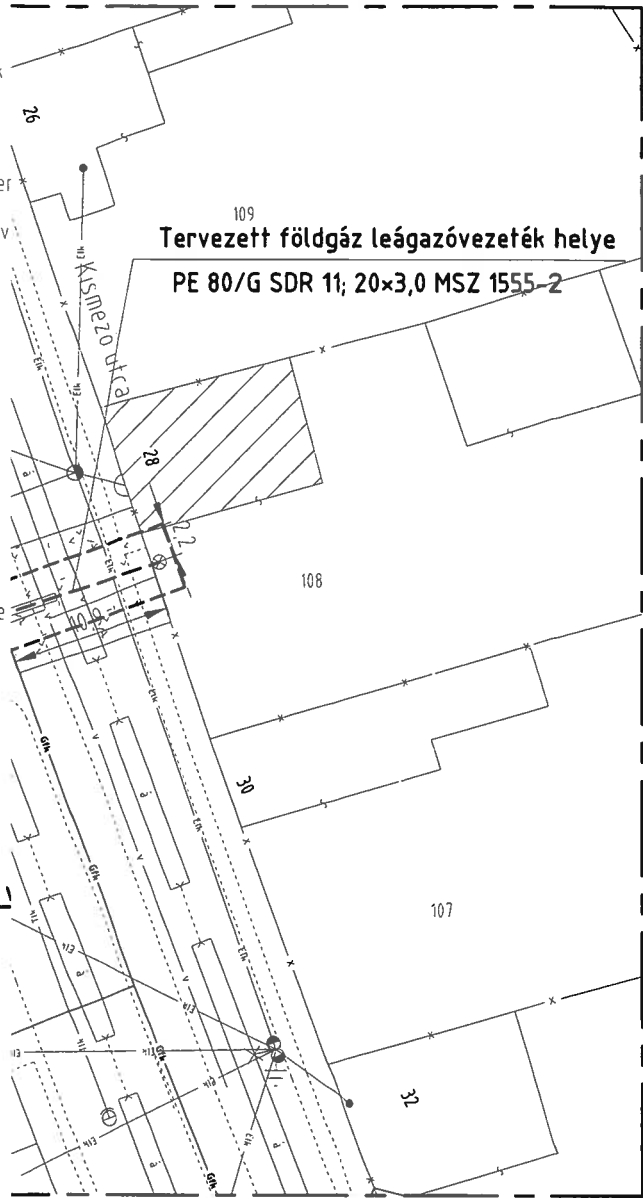

HOSSZSZEL

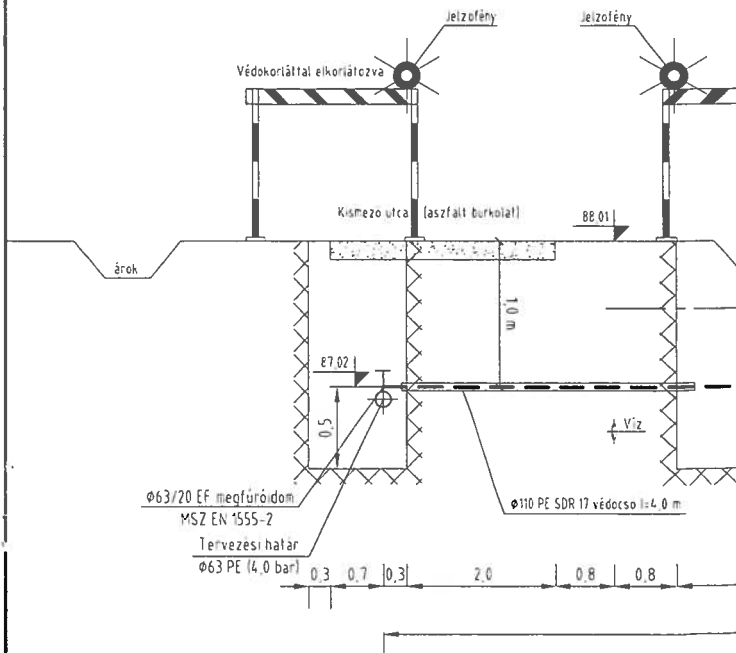

veki
si mélységet kell kérni
is azt 100% varratvizsgálat
20x3,0 MSZ 1555-2

ező utca 28. (hrsz 108) ingatlan
gáz leágazó vezeték létesítése

Tárgy
Helyszínrajz
Hossz-szelvény munkaárok minta kereszttszelvény

Rajzszám	Munkaszám	Méretarány	Dátum
GK-01	FL-34/2017	M 150, M1 100 M 120 M 1500	2017 10 31